


市道アスファルト舗装復旧図

1. 舗装は再生合材可とする。

歩道部復旧工法

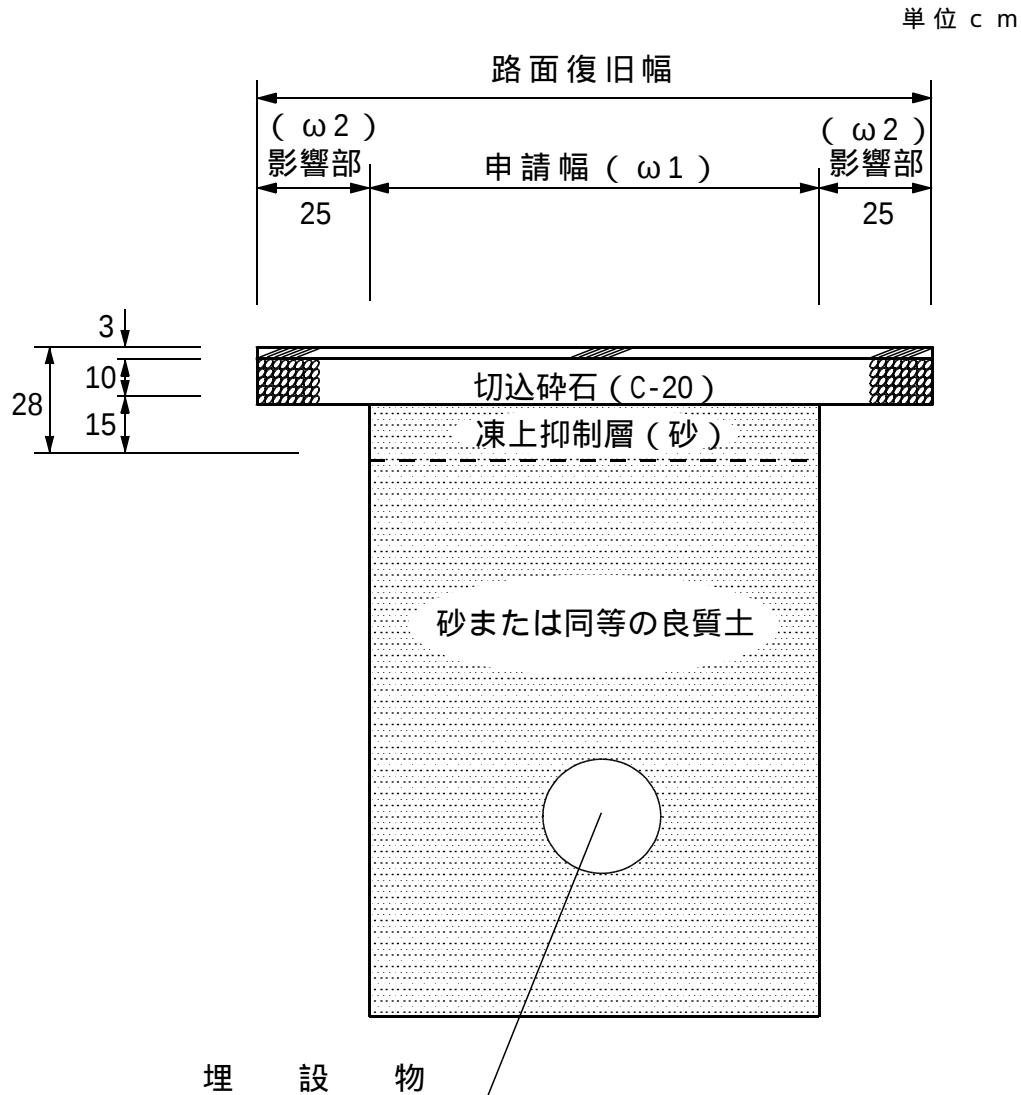

路面復旧

細粒度As(13F)	厚さ	3cm
切込碎石(φ20mm~0)	"	10cm
凍上抑制層(砂)	"	15cm
	計	28cm

影響部(ω2)の端から舗装端又は異種舗装までの距離が0.5m以下のときは、その部分を影響部(ω3)として表層を打換えることとする。